

2000 A

配管位置図は参考にて表示 取り付け個所により変更になります

アクアジェット AS-770 給排水設備図 2000 x 2000 x 960 h

NO1点検口 スイッチ

2000

D

NO 4点検口



NO 3点検口

参考画像





給水・給湯・排水 接続口

NO1点検口

NO2点検口

入り口

フィルターケース

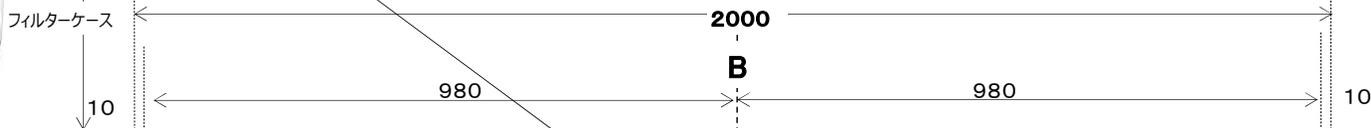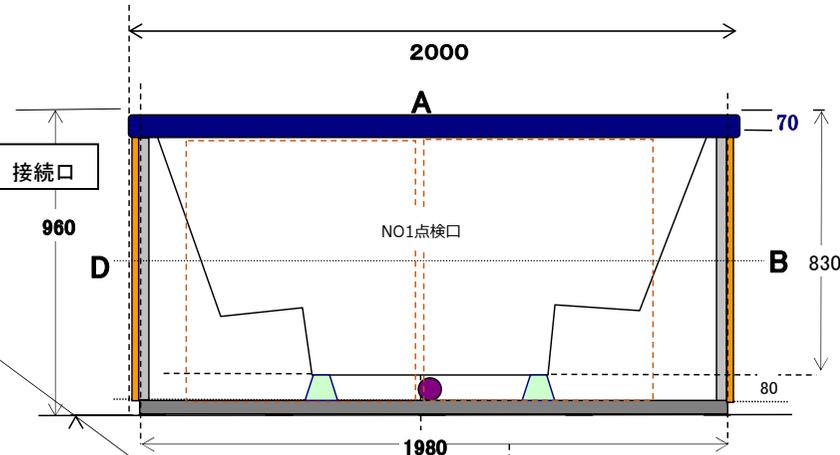

C

A

1980